



Plokščiojo stogo parapeto įrengimas 25 cm storio sienai (1)  
M1:10

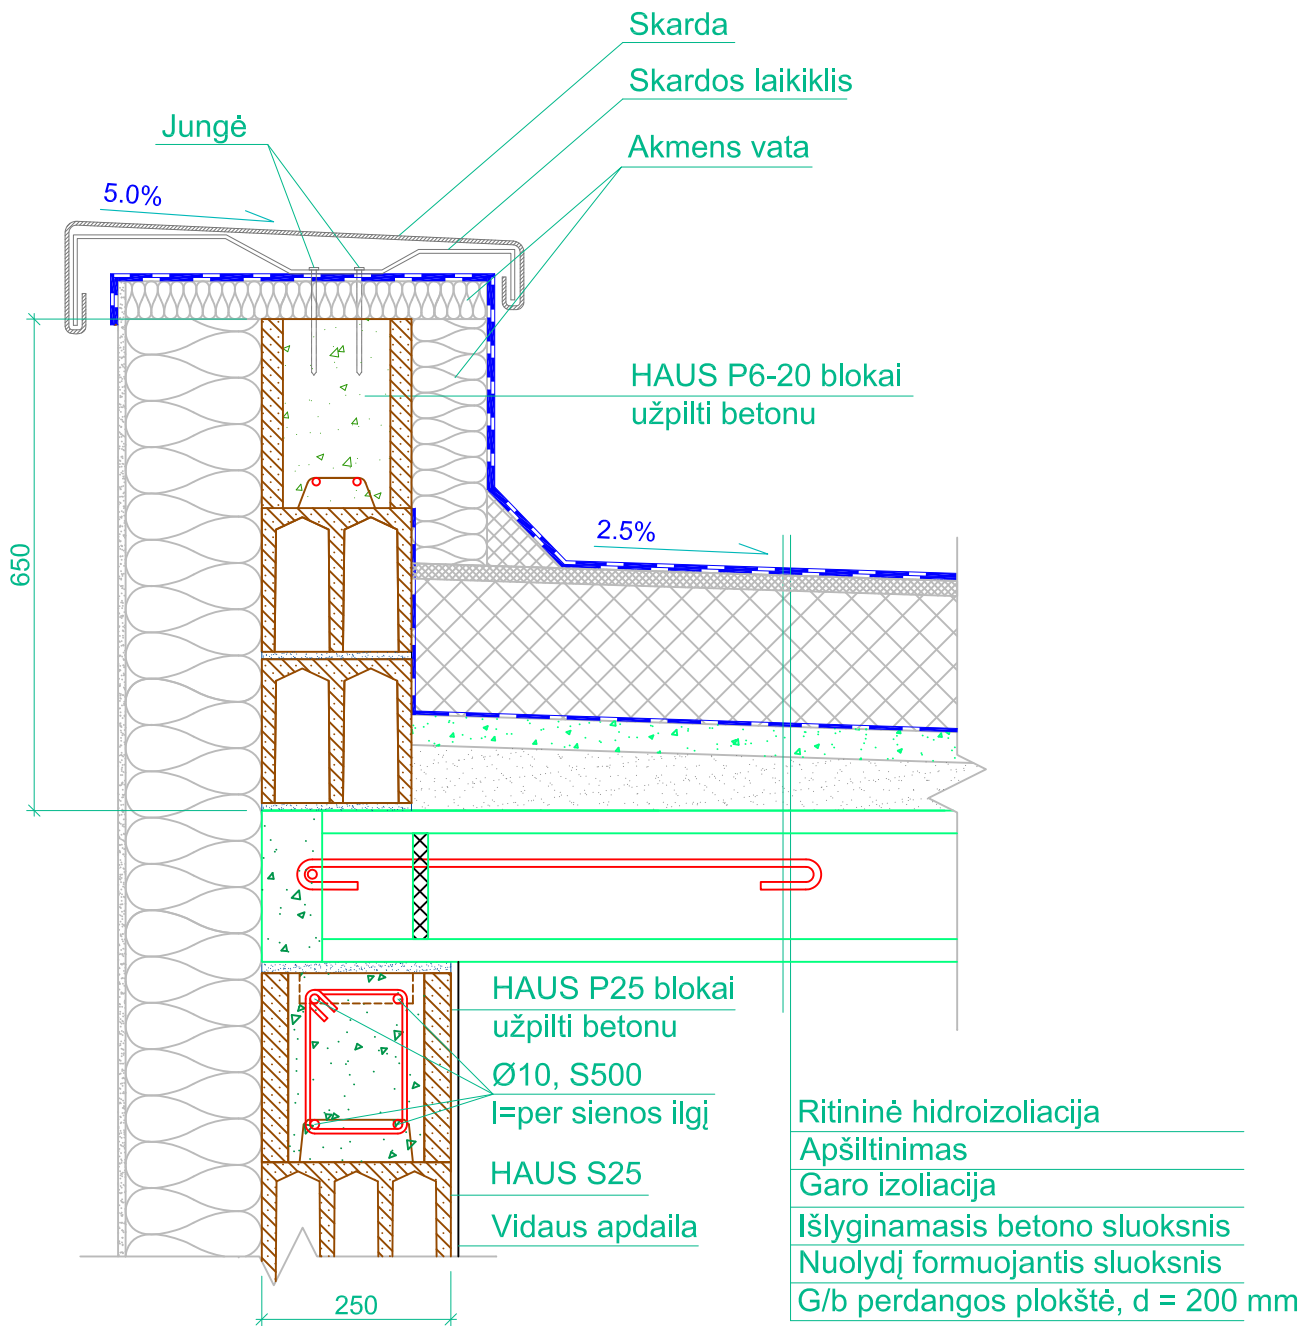

Mažiausias reikalaujamas parapeto padengtos skarda laštakos profilio užleidimas ant sienos: kai pastato aukštis < 8 m, užlaida turi būti  $\geq 5$  cm; kai pastato aukštis 8 - 20 m, užlaida turi būti  $\geq 8$  cm; kai pastato aukštis > 20 m, užlaida turi būti  $\geq 10$  cm (STR 2.05.02:2008).

UAB "Vilniaus betono gaminiai" neatsako už konstrukcinio mazgo teisingumą. Kiekvieno konkrečiu atveju jo teisingumą ir tinkamumą turi įvertinti statinio projektuotojas.

|              |   |         |         |   |                      |          |          |       |
|--------------|---|---------|---------|---|----------------------|----------|----------|-------|
| Atestato Nr. |  UAB "Vilniaus betono gaminiai"<br>Žalgirio g. 88-212, LT 09303, Vilnius, Lietuva<br>Tel. : +37052125981, faks.: +37052752366<br>El. paštas: haus@vbg.lt, www.vbg.lt |         |         |   | Objekto pavadinimas: |          |          |       |
| Pareigos     | V. Pavardė  | Parašas | Data    | Brėžinio pavadinimas:                                       |                      | Mastelis | Formatas |       |
| konstr.      | G. Spudys   |         | 2015 04 | Plokščiojo stogo parapeto įrengimas 25 cm storio sienai (1) |                      | 1:10     | A4       |       |
| Etapas       | Statytojas:   |         |         | Brėžinio indeksas:  |                      | LAPAS    | LAPŲ     | LAIDA |
| DB           |   |         |         |   |                      | 1        | 1        | 0     |